


KI007D, Anschluss von Küchenhauben an Komfortlüftung in Deutschland**


1. Innerhalb von Wohnungen oder in Wohngebäuden mit $\leq 7\text{m}$ Fussbodenhöhe und ≤ 2 Wohn- bzw. Nutzeinheiten von $\leq 400\text{ m}^2$ bestehen keine brandschutztechnischen Anforderungen an Komfortlüftungen und Dunstabzugshauben

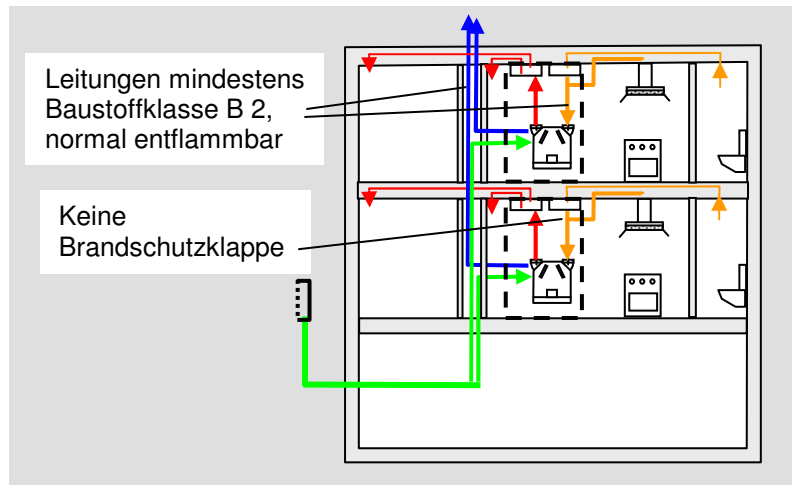

2. In Wohngebäuden > 2 Wohneinheiten bestehen Brandschutzanforderungen an Komfortlüftungen und an angeschlossene Dunstabzugshauben:
 - Dunstabzugshaube aus nicht brennbaren Materialien


- 2a. Mehrfamilienhaus > 2 Wohneinheiten, $\leq / > 7\text{m}$ Fussbodenhöhe, Geräte in der Wohnung

* $\leq 7\text{m}$ Fussbodenhöhe: Höchste Anforderung, in manchen Bundesländern K30 oder keine Anforderung

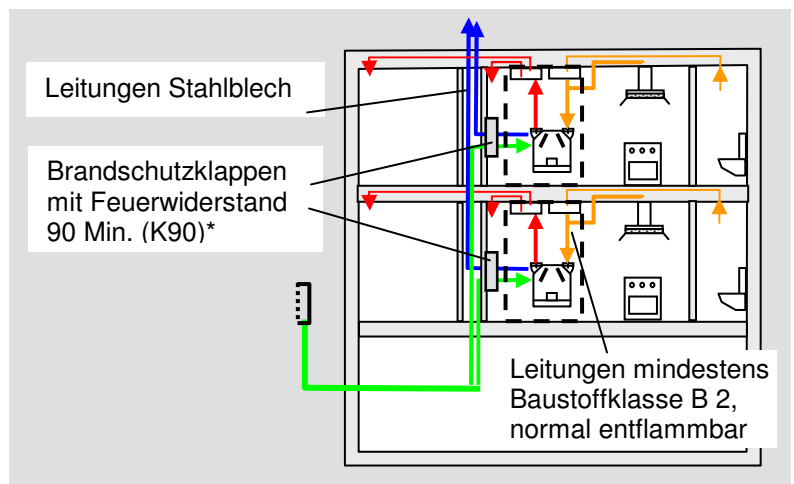

- 2b. Mehrfamilienhaus > 2 Wohneinheiten, $\leq / > 7\text{m}$ Fussbodenhöhe, Geräte im Keller

* $\leq 7\text{m}$ Fussbodenhöhe: Höchste Anforderung, in manchen Bundesländern K30 oder keine Anforderung

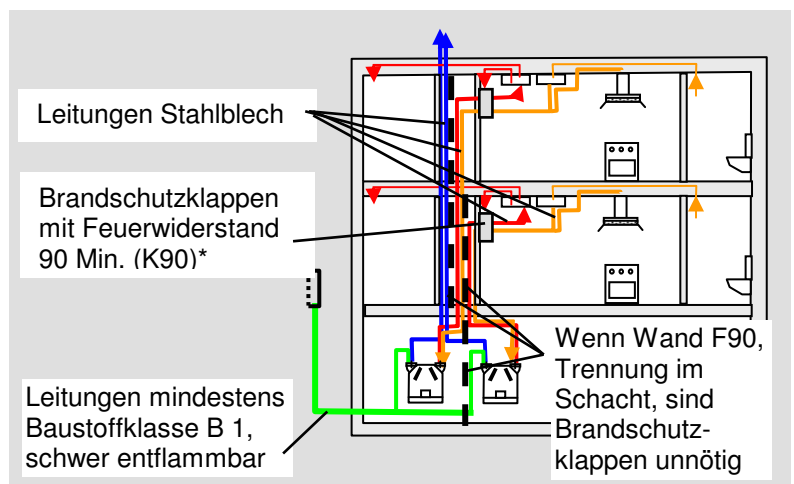

- Brandschutzklappen K90-18017 dürfen eingesetzt werden (z.B. Strulik BSE-K90-18017, Wildeboer TS 18 TopSchott)

** Gutachterliche Stellungnahme DMT GmbH & Co. KG Dortmund vom 04. August 2008

Zehnder GmbH – Comfosystems, Tel. +49 7821 586-0, Fax +49 7821 586-302, www.comfosystems.de; info@comfosystems.de

**Anforderungen an Baustoffe und Bauteile von Lüftungsanlagen für Gebäude ≤ 7m
Fussbodenhöhe und mehr als zwei Wohneinheiten**

Baden-Württemberg, Bremen

Bauteil	Anforderung an Bauteil	Anforderung an Durchführung
Decke zwischen 2 Geschossen	F 30	Keine Anforderung
Decke zum Kellergeschoss	F 90	K 90

Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Bauteil	Anforderung an Bauteil	Anforderung an Durchführung
Decke zwischen 2 Geschossen	F 30	K 30
Decke zum Kellergeschoss	F 90	K 90

Niedersachsen

Bauteil	Anforderung an Bauteil	Anforderung an Durchführung
Decke zwischen 2 Geschossen	F 30	Keine Anforderung
Decke zum Kellergeschoss	F 90	K 60

Nordrhein-Westfalen

Bauteil	Anforderung an Bauteil	Anforderung an Durchführung
Decke zwischen 2 Geschossen	F 30	Keine Anforderung
Decke zum Kellergeschoss	F 90	Keine Anforderung

Schleswig-Holstein

Bauteil	Anforderung an Bauteil	Anforderung an Durchführung
Decke zwischen 2 Geschossen	F 30	Keine Anforderung
Decke zum Kellergeschoss	F 30 (maximal 2 Wohneinheiten) F 90 (mehr als 2 Wohneinheiten)	Keine Anforderung